



Схема подключения дополнительных модулей к блоку питания и сигнализации БПИС

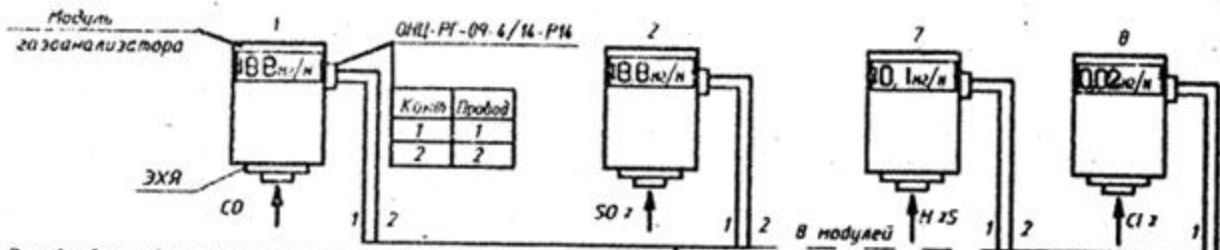


Выходы для подключения вторичных приборов
 При подключении соответствующая перемычка снимается
 Выходы для подключения вышних цепей сигнализации

Колодка ИБЯЛ 757551001-03

Цепь	Конт
Сигн 1	1
Сигн 1	2
Сигн 2	3
Сигн 2	4
Сигн 3	5
Сигн 3	6
Сигн 4	7
Сигн 4	8
Сигн 5	9
Сигн 5	10
Сигн 6	11
Сигн 6	12
Сигн 7	13
Сигн 7	14
Сигн 8	15
Сигн 8	16

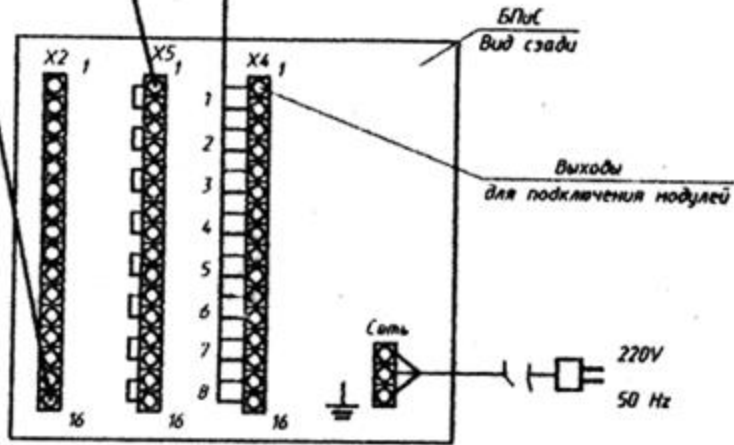

Модуль газоанализатора низкотемпературный

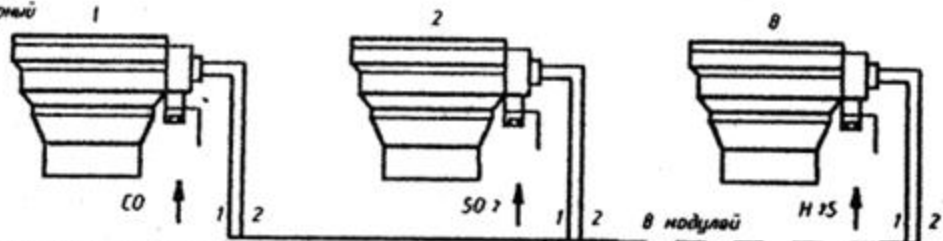

Выходы для подключения вторичных приборов
 При подключении соответствующая перемычка снимается
 Выходы для подключения вышних цепей сигнализации

Колодка ИБЯЛ 757551001-03

Цепь	Конт
Сигн 1	1
Сигн 1	2
Сигн 2	3
Сигн 2	4
Сигн 3	5
Сигн 3	6
Сигн 4	7
Сигн 4	8
Сигн 5	9
Сигн 5	10
Сигн 6	11
Сигн 6	12
Сигн 7	13
Сигн 7	14
Сигн 8	15
Сигн 8	16

